

AGENTES Y ACTUACIONES EN CASO DE EMERGENCIA EN EDIFICIO GUARA

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

EDICIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
1	30/07/2014	Edición inicial.
2	10/02/2016	Cambio de codificación de IT-6304-1 a ITA-010-01
3	28/07/2017	Revisión y actualización de procesos. Cambios encargados de elaboración, revisión y aprobación


Elaboración: 24/07/2017 María Antonia Escuer Barluenga Encargada de Conserjería y Taller de Impresión y Edición	Revisión: 26/07/2017 Mercedes García Domínguez Administradora de la EPS	Aprobación: 28/07/2017 Francisco Javier García Ramos Director de la EPS
<i>Las fechas de elaboración, revisión y aprobación son las consignadas en la fila superior de esta tabla. Con motivo de la revisión global del SGIC, en la que todos los documentos serán firmados electrónicamente, las fechas de firma electrónica se han realizado posteriormente, de ahí la no coincidencia.</i>		

Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el art.27.3c de la Ley 39/2015

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Pagina: 1 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politecnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	

ÍNDICE

- 1 OBJETO
- 2 CAMPO DE APLICACIÓN
- 3 AGENTES Y RESPONSABLE PRINCIPAL
- 4 DESARROLLO
- 5 FLUJOGRAMA
- 6 DOCUMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN
- 7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 2 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	

1 OBJETO

La presente instrucción tiene por objeto:

- ✓ Establecer el protocolo de actuaciones en situaciones de emergencia (reales o simulacros) en el Edificio Guara de la Escuela Politécnica Superior (EPS).
- ✓ Facilitar la intervención rápida y coordinada de todos los agentes.
- ✓ Organizar una evacuación segura y ordenada siguiendo las normas establecidas en el [Plan de Autoprotección del Edificio Guara](#), teniendo en cuentas las características del mismo.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Esta instrucción se aplicará al PAS y al PDI que deberán intervenir ante situaciones de emergencia en el Edificio Guara, y por extensión a todo el personal de la EPS que desarrolla su actividad en dicho edificio, al estar obligado a seguir las indicaciones del personal responsable del desarrollo de las actuaciones indicadas en este documento.

3 AGENTES Y RESPONSABLE PRINCIPAL

- **Jefe de Emergencias** (JE)

Actuarán de **Jefe de Emergencias** en este edificio las siguientes personas:

- La Encargada de Conserjería.
- En caso de ausencia de la Encargada de Conserjería, la Administradora.
- En caso de ausencia de las anteriores, el auxiliar de servicios generales que esté en el turno atendiendo la Conserjería de Guara

- **Jefe de Intervención** (JI)

En el Edificio Guara, actuará de **JI**, el auxiliar de Conserjería que en ese momento esté realizando su servicio en esta ubicación, siempre que tenga la formación adecuada: uso y manejo de extintores. Si no fuera así, actuará de **JI** la persona que designe el **JE**.

- **Equipo de Primera Intervención** (EPI)

El **EPI** en este edificio se constituirá con todo el personal de conserjería que esté de servicio y aquellas otras personas que hayan recibido la formación adecuada. Actuarán bajo las órdenes del **JI**.

- **Equipo de Apoyo a la Evacuación** (EAE)

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 3 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	



El **EAE** en el edificio Guara estará formado por las siguientes personas:

Conserjería	Puestos Básicos de Servicios	turno mañana: 3 personas turno tarde: 2 personas
Biblioteca	Puestos Básicos de Biblioteca	turno mañana: 2 personas turno tarde: 2 personas
Secretaría	Jefas de Negociado de Secretaría	turno mañana: 2 personas
Laboratorios	Técnico especialista y oficial Técnico especialista u oficial	turno de mañana: 2 personas turno de tard: 1 persona

Quedarán exentos de actuar como **JJ**, **EPI** o **EAE**, las personas que tenga un impedimento físico o psíquico puntual que les dificulte la labor a realizar. En este caso, el **JE** designará al personal de apoyo necesario para la evacuación de entre el PDI y PAS que estén en el Edificio Guara.

En cada una de las áreas se establecerá quién actuará como **EPI** y **EAE** en caso de ausencia de los titulares que se asignan en esta Instrucción, con la recomendación de seguir siempre el criterio del más antiguo. En los planos se establece el servicio a realizar por cada miembro del **EAE** para evacuar el edificio.

4 DESARROLLO

- 1 El edificio Guara tiene central de alarma que, además de la señal acústica que se recibe en el Centro, lanza una alarma a la OCA de los servicios centrales de seguridad de la UZ; con servicio permanente e ininterrumpido durante todo el año y que actuará en situaciones en los que el centro esté cerrado o la conserjería sin atención de personas.
- 2 Si ha sido una señal de la **central de alarmas**, ésta indica el lugar del fuego o la incidencia.
- 3 Frente al **primer aviso** que se recibe en la central de alarmas, se actúa sobre la **flecha de "Parada temporal"**, y desde ese momento se dispone de **tres minutos** para comprobar la incidencia, por el **JJ**, siguiendo el procedimiento general. Transcurridos tres minutos sin darle solución, la alarma volverá a sonar hasta que las personas que atienden la conserjería atiendan la emergencia: apagar si no hay tal emergencia o dejar sonar si hay emergencia general.
- 4 El **JJ** localiza la incidencia y valorará que es un conato en el que pueda actuar el **EPI**, informará de inmediato al **JE** que apagará la central de alarma, salvo que decida, por la seguridad de las personas, la evacuación general del edificio.
- 5 Si es necesario evacuar el edificio pulsará la alarma general y dará orden de evacuación inmediata, siguiendo el procedimiento general.



Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>


CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Pagina: 4 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politécnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	

6 Los EAE, en cuanto que oigan la alarma y esta no se apague en 15 segundos o cuando reciban la instrucción del JE o del JI, comenzarán la evacuación, cada uno en la zona asignada, siguiendo las indicaciones del procedimiento general.

7 Se seguirá en todo momento el procedimiento general por parte de todos los agentes hasta que la emergencia esté controlada y la seguridad de las personas garantizada.


PUNTO DE REUNIÓN


- El punto de reunión de la EPS está situado en la explanada de acceso al Centro, enfrente del edificio Guara.

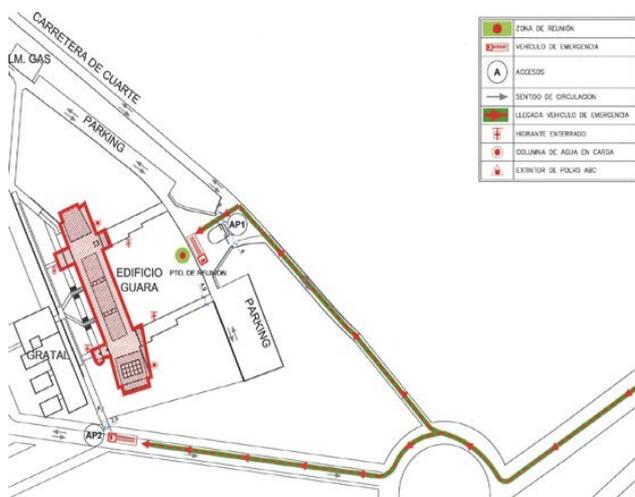

REPRESENTACIÓN DEL EDIFICIO GUARA

- Vista general en perspectiva del Edificio Guara tal y como se vería desde la entrada principal a la EPS.

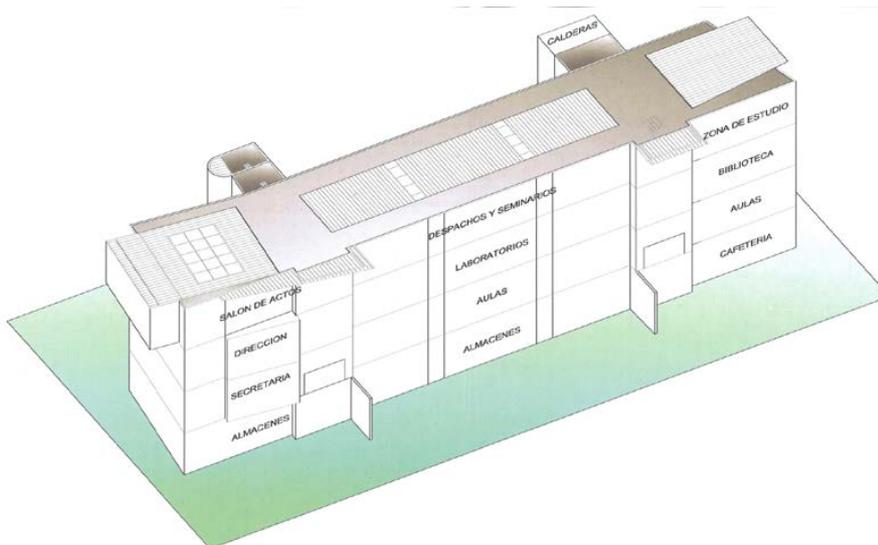



Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Pagina: 5 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politécnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	

PLANOS DE INSTALACIÓN EDIFICIO GUARA
SECTORES PARA ACTUACIÓN DE EPI Y EAE

TURNO DE MAÑANA



LEYENDA

Conserjería:
EAE núm. 1: **Sector verde**


- El EAE núm. 1 deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en el sótano.
- La cafetería se encargará de evacuarla el concesionario.



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 6 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	

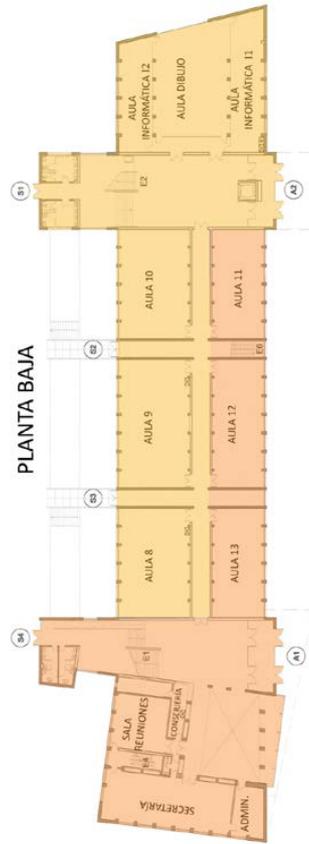


LEYENDA

Secretaría:

EAE núm. 1: Sector rosa

EAE núm. 2: Sector naranja

- EAE núm. 2 Deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en planta 0.



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda


Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 7 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

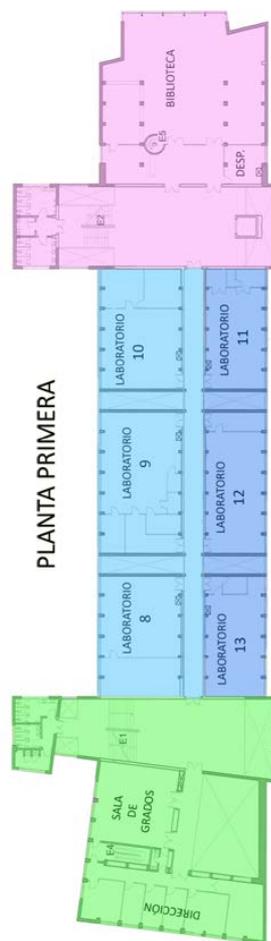

LEYENDA

Consejería:

EAE núm. 2: **Sector verde**

Biblioteca:

EAE núm. 1: **Sector rosa**


Laboratorios:

EAE núm. 1: **Sector azul claro**

EAE núm. 2: **Sector azul oscuro**

- El EAE núm. 2 de Conserjería, cuando desaloje su zona, se encargará de las puertas traseras del edificio para

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 8 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	

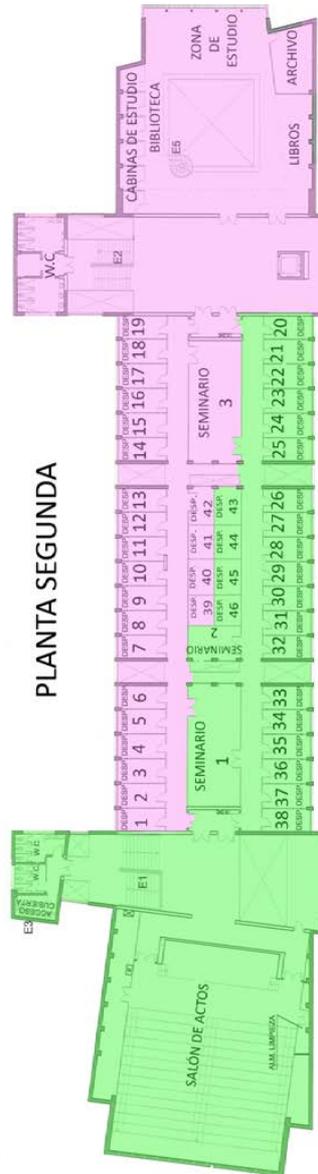

PLANTA SEGUNDA

LEYENDA

Conserjería:

EAE núm. 3: Sector verde

Biblioteca:

EAE núm. 2: Sector rosa


- El EAE núm. 1 de Biblioteca, deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en planta 2.



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 9 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politecnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	

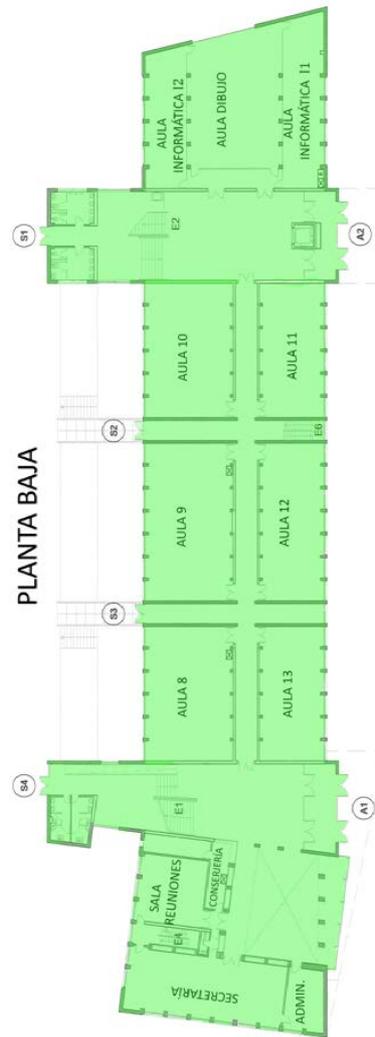


LEYENDA

Conserjería:

EAE núm. 1: **Sector verde**


- EAE núm. 1 deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en planta 0



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 11 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	

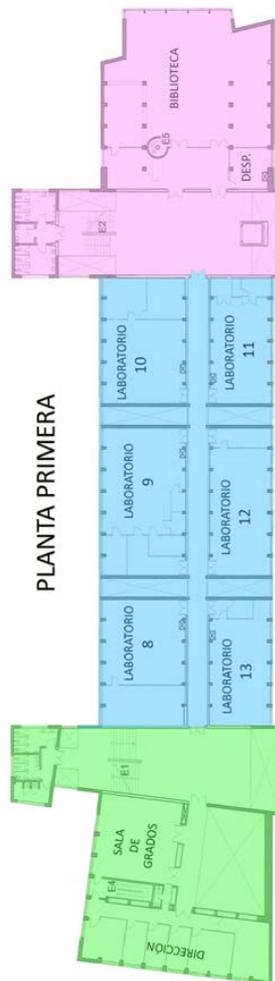

LEYENDA

Conserjería:

EAE núm. 1: **Sector verde**


Biblioteca:

EAE núm. 1: **Sector rosa**

Laboratorios:

EAE núm. 1: **Sector azul**


- Si el EAE de Laboratorios no está en el centro, la evacuación la realizarán los EAE presentes.
- El EAE núm. 1 de Biblioteca, deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en planta 1.



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcda	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 12 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politecnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd>



LEYENDA

Conserjería:

EAE núm. 1: **Sector verde**

Biblioteca:

EAE núm. 1: **Sector rosa**

- El EAE núm. 1 de Biblioteca, deberá llevar cartel para el acceso del ascensor en planta 2.

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 13 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior Administradora de la Escuela Politecnica Superior Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38 23/02/2018 09:57 23/02/2018 11:09	

5 FLUJOGRAMA

No procede

6 DOCUMENTOS DE LA INSTRUCCIÓN

No hay.

7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PRA-010 Protocolo de actuación en caso de emergencia



b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd>

CSV: b8cfa5b586e1f4690fe6690c3594fcd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 14 / 14	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA ANTONIA ESCUER BARLUENGA	Encargada de Conserjería y del Taller de Impresión y Edición de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 09:38	
MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DOMÍNGUEZ	Administradora de la Escuela Politecnica Superior	23/02/2018 09:57	
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMOS	Director de la Escuela Politécnica Superior	23/02/2018 11:09	